


## A 2 Arbeits- und Bedienbereich vor dem Hausanschlusskasten (HAK)

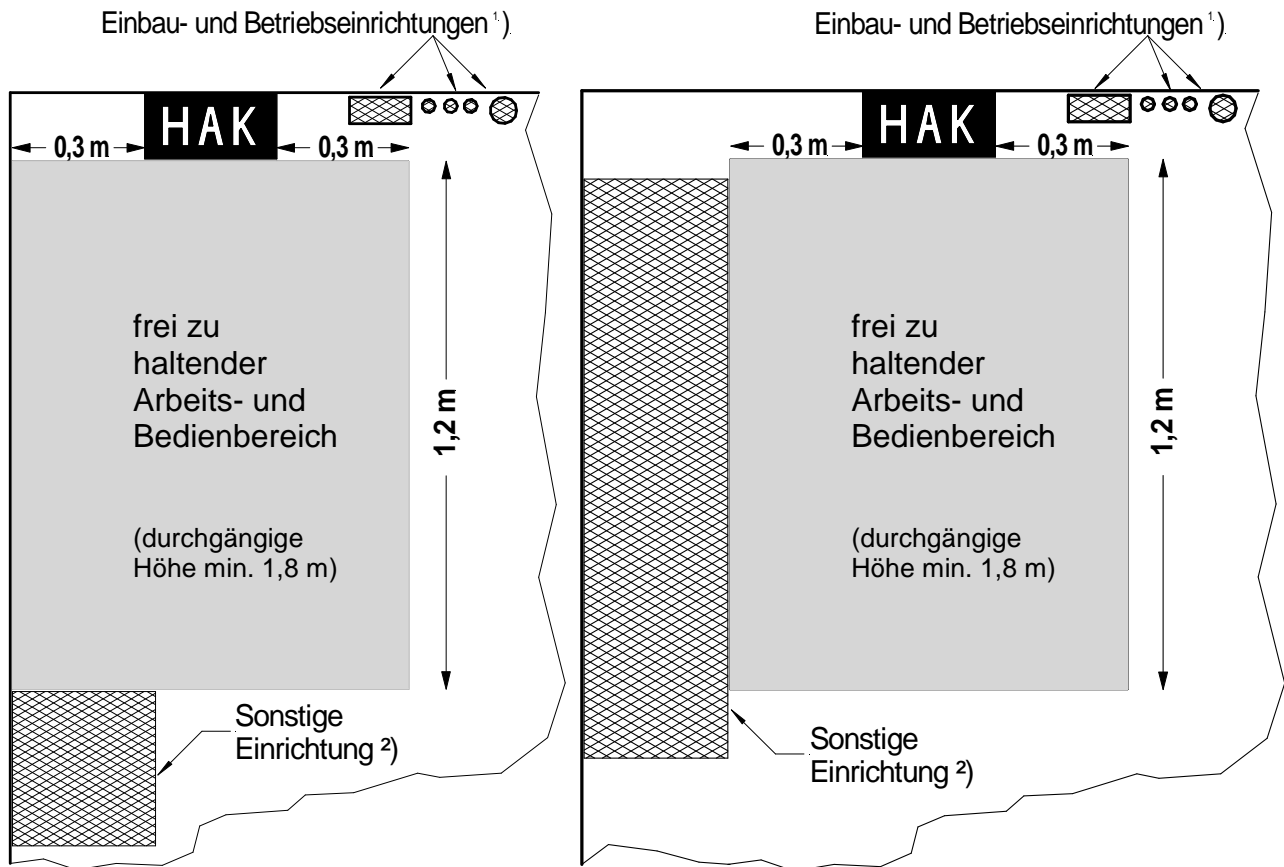

### Anmerkungen:

- <sup>1)</sup> z. B. Gas- oder Wasserleitungsrohre
- <sup>2)</sup> z. B. Schrank

Abstand von mind. 1,2 m und Höhe von mind. 1,8 m gelten auch für den Zählerschrank!